

Oggetto Controllo Qualità Acque Potabili di Rete Gennaio 2023
Mittente Mario Diodati <mariodiodati28@gmail.com>
Destinatario tecnico@comune.mongrassano.cs.it
<tecnico@comune.mongrassano.cs.it>
Data 24.01.2023 12:04



- Controllo Qualità Acque Potabili di Rete Gennaio 2023.pdf (206 KB)
- Registro Gennaio 2023.pdf (30 KB)

PROT. N. 480
DEL 25/01/2023

BIOSYSTEM

Controllo qualità acque - Consulenze igienico-ambientali

Sistemi Qualità - Sistemi HACCP

C.da Imperatore, 80 87043 Bisignano (CS)

Tel. 340-2838987 - 347-6514092

biosystemcs@libero.it

RAPPORTO DI PROVA

Cliente : COMUNE DI MONGRASSANO

Indirizzo : Piazza Tavolaro, 2

87040 Mongrassano (CS)

Certificato n. : MNG 010123

Bisignano li : 21.01.2023

Campione : ACQUA Fontana Pubblica Piazza Tavolaro

Analisi richiesta: Controllo di routine acqua potabile D.L. 31/2001

Codice interno : MNG 01/23


Campionamento effettuato il : 17.01.2023

Parametri	Unità di misura	Valore	VG*	CMA*
Torbidità	mg/l SiO ₂	< 1	1	10
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	335	400	-
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7.3	6.5-8.5	6.0-9.0
Colore	mg/l scala(pt/Co)	1	1	20
Odore	tasso diluizione	0	0	3 a 25°C
Sapore	tasso diluizione	0	0	3 a 25°C
Cloro residuo libero	mg/l	0.08	0.20	-
Ammoniaca	mg/l NH ₄	< 0.01	0.05	0.50
Nitriti	mg/l NO ₂	< 0.01	-	0.1
Ferro	µg/l Fe	< 0.1	50	200
Coliformi totali	UFC/100 ml	Assenti	-	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	Assenti	-	0

*VG (Valore Guida), *CMA (Concentrazione Massima Ammissibile), N.R. (Non rilevabile)

Giudizio: I parametri Chimici e Microbiologici esaminati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs.31/2001 riguardante i requisiti delle acque destinate al consumo umano.

Responsabile Laboratorio



BIOSYSTEM

Controllo qualità acque - Consulenze igienico-ambientali

Sistemi Qualità - Sistemi HACCP

C.da Imperatore, 80 87043 Bisignano (CS)

Tel. 340-2838987 - 347-6514092

biosystemcs@libero.it

RAPPORTO DI PROVA

Cliente : COMUNE DI MONGRASSANO

Indirizzo : Piazza Tavolaro, 2

87040 Mongrassano (CS)

Certificato n. : MNG 030123

Bisignano li : 21.01.2023

Campione : ACQUA Fontana Pubblica Chiesa S. Francesco di Paola

Analisi richiesta: Controllo di routine acqua potabile D.L. 31/2001

Codice interno : MNG 03/23

Campionamento effettuato il : 17.01.2023

Parametri	Unità di misura	Valore	VG*	CMA*
Torbidità	mg/l SiO ₂	< 1	1	10
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	705	400	-
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7.2	6.5-8.5	6.0-9.0
Colore	mg/l scala(pt/Co)	1	1	20
Odore	tasso diluizione	0	0	3 a 25°C
Sapore	tasso diluizione	0	0	3 a 25°C
Cloro residuo libero	mg/l	0.06	0.20	-
Ammoniaca	mg/l NH ₄	< 0.01	0.05	0.50
Nitriti	mg/l NO ₂	< 0.01	-	0.1
Ferro	µg/l Fe	21	50	200
Coliformi totali	UFC/100 ml	Assenti	-	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	Assenti	-	0

*VG (Valore Guida), *CMA (Concentrazione Massima Ammissibile), N.R. (Non rilevabile)

Giudizio: I parametri Chimici e Microbiologici esaminati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs.31/2001 riguardante i requisiti delle acque destinate al consumo umano.



BIOSYSTEM

Controllo qualità acque - Consulenze igienico-ambientali

Sistemi Qualità - Sistemi HACCP

C.da Imperatore, 80 87043 Bisignano (CS)

Tel. 340-2838987 - 347-6514092

biosystemcs@libero.it

RAPPORTO DI PROVA

Cliente : COMUNE DI MONGRASSANO

Indirizzo : Piazza Tavolaro, 2

87040 Mongrassano (CS)

Certificato n. : MNG 050123

Bisignano li : 21.01.2023

Campione : ACQUA Fontana Pubblica Via Nazionale

Analisi richiesta: Controllo di routine acqua potabile D.L. 31/2001


Codice interno : MNG 05/23

Campionamento effettuato il : 17.01.2023

Parametri	Unità di misura	Valore	VG*	CMA*
Torbidità	mg/l SiO ₂	< 1	1	10
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	698	400	-
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7.2	6.5-8.5	6.0-9.0
Colore	mg/l scala(pt/Co)	1	1	20
Odore	tasso diluizione	0	0	3 a 25°C
Sapore	tasso diluizione	0	0	3 a 25°C
Cloro residuo libero	mg/l	0.06	0.20	-
Ammoniaca	mg/l NH ₄	< 0.01	0.05	0.50
Nitriti	mg/l NO ₂	< 0.01	-	0.1
Ferro	µg/l Fe	19	50	200
Coliformi totali	UFC/100 ml	Assenti	-	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	Assenti	-	0

*VG (Valore Guida), *CMA (Concentrazione Massima Ammissibile), N.R. (Non rilevabile)

Giudizio: I parametri Chimici e Microbiologici esaminati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs.31/2001 riguardante i requisiti delle acque destinate al consumo umano.

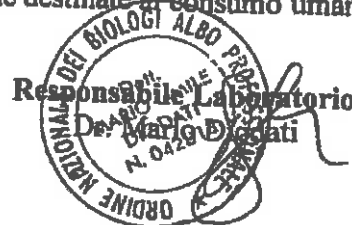

COMUNE DI MONGRASSANO (CS)
Controllo di routine acqua potabile D.L.gs 31/2001
Gennaio 2023

PROVENIENZA CAMPIONI	RISULTATI DELLE PROVE											
	Torbidità mg/l SiO ₂	Conducibilità µS/cm a 20°C	pH	Colore mg/l scala(pt/Co)	Odore tasso diluizione	Sapore tasso diluizione	Cloro res. Libero mg/l	Ammoniacale mg/l NH ₄	Nitriti mg/l NO ₂	Ferro µg/l Fe	Colif. totali UFC/ 100 ml	E.Coli UFC/ 100 ml
Fontana Pubblica Piazza Tavolaro	<1	335	7.3	1	0	0	0.08	<0.01	<0.01	<0.1	Assenti	Assenti
Fontana Pubblica vicino Scuola Elementare Centro	<1	339	7.3	1	0	0	0.08	<0.01	<0.01	<0.1	Assenti	Assenti
Fontana Pubblica Chiesa S.Francesco di Paola	<1	705	7.2	1	0	0	0.06	<0.01	<0.01	21	Assenti	Assenti
Fontana Pubblica Piazzale Stazione Ferroviaria	<1	703	7.2	1	0	0	0.06	<0.01	<0.01	23	Assenti	Assenti
Fontana Pubblica Via Nazionale	<1	698	7.2	1	0	0	0.06	<0.01	<0.01	19	Assenti	Assenti
Valori di riferimento	10	400	6.0-9.0	20	3	3	0.2	0.50	0.1	200	0	0